




NAWIERZCHNIA Z
KOSTKI BRUKOWEJ

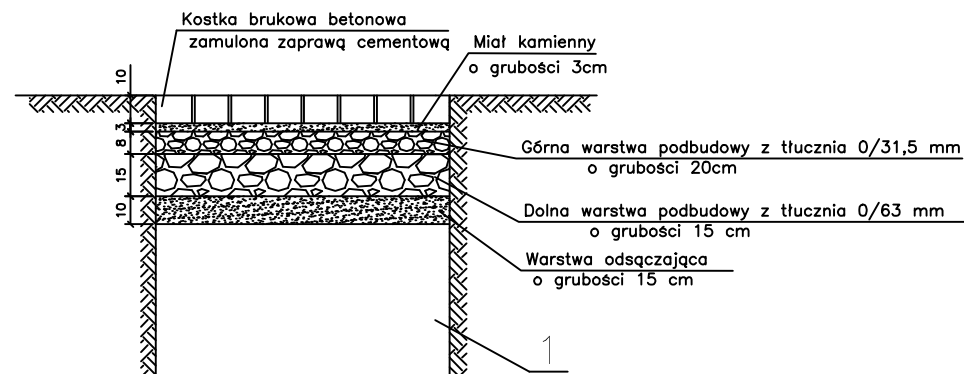


NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

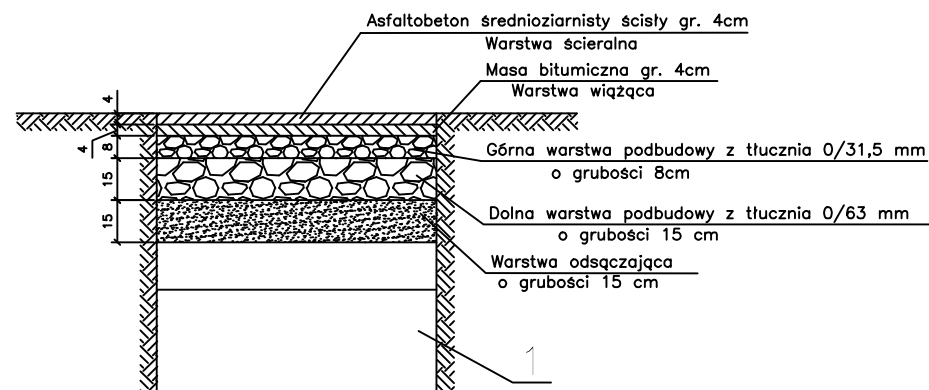

NAWIERZCHNIA
TŁUCZNIOWA

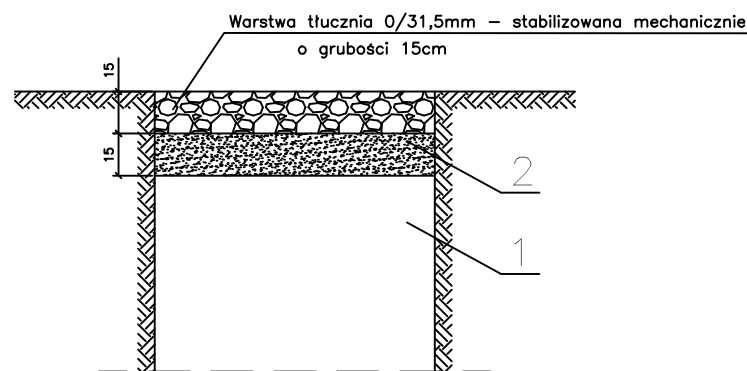


NAWIERZCHNIA CHODNIKA
Z PŁYT BETONOWYCH

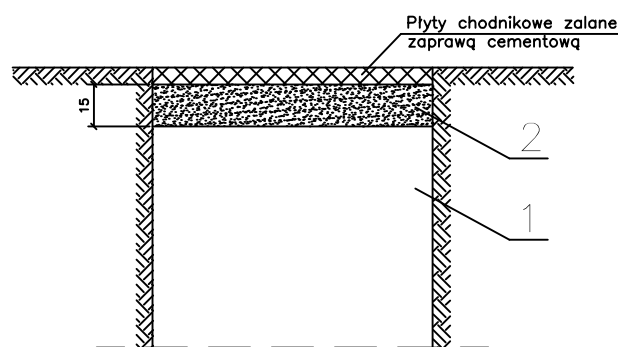

- 1 — Zasyпка gruntem piaszczystym zagęszczona do wskaźnika co najmniej 0,95 ubijana warstwami grubości 20cm
- 2 — Podsypka piaszkowa zagęszczona do wskaźnika co najmniej 0,98

POBOCZE

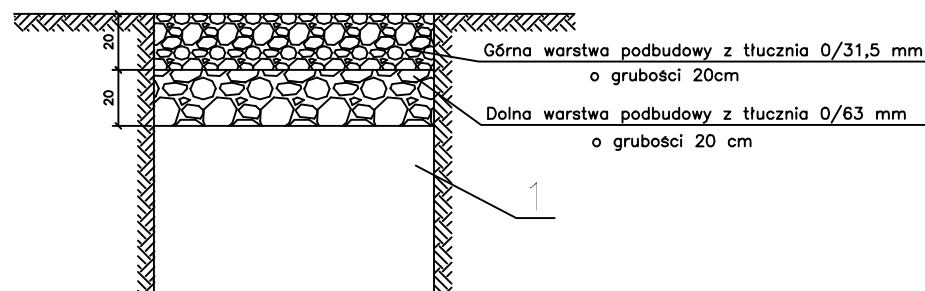

ODBUDOWA NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH

BIURO PROJEKTOWE KANWOD Wartalscy s.c. Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski ul. Długa 4A, 55-220 Miłoszyce					
Projektant	mgr inż. Jerzy Wartalski			Stadium	PW
Projektant	dr inż. Andrzej Wartalski		Nr upr. 384/90/UW		
Podziałka 1:25	Zamawiający	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej, Strzeszów ul. Lipowa 15			Nr rysunku 9
	Zadanie	Projekt budowlany wodociągu Ø 125 PE-HD, pomiędzy lotniskiem a Szymanowem, gmina Wiszna Mała.			
	Nazwa rysunku	Odbudowa nawierzchni utwardzonych			